



**Электрические Двигатели
Генераторы и Электрическое
Оборудование
Технология Гидротурбин**

Реконструкции & Поставки




**Адрес:
Bohunicka 1
619 00 Brno
Czech Republic**

**Tel.: +420 543 420 211
Fax: +420 543 420 219
email: exmont@exmont.cz**



Компания создана в 1991 году



Организационная Схема

Генеральный директор
г-н. Jaroslav Terpy, юн.
тел: +420 543 420 220

Комерческая дивизия
г-н. Radomir Zachoval
тел: +420 543 420 226

Отдел качества
г-н. Richard Svejda
тел: +420 543 420 229

Техническая дивизия
г-н. Stanislav Mrhas
тел.: +420 543 420 228

Отдел экономики
г-жа. Marie Turova
тел: +420 543 420 221

Строительная дивизия
г-н. Bohdan Blazek
тел: +420 543 420 242

Отдел поставок
г-н. Richard Svejda
тел: +420 543 420 229

Производительная
дивизия
г-н. Emil Blahak
тел: +420 543 420 213

Отдел администрации и
безопасности
г-н. Petr Stosek
тел: +420 543 420 214



Площадка завода

общая площадь 23 100 м²,
в том числе 6 900 м² залов и 16 200 м² открытых

EXMONT-Energo a.s.




Производственная программа


- Электрические двигатели
- Генераторы
- Гидротурбины всех типов
- Управление гидротурбинами



Каличество рабочих с 1999 года

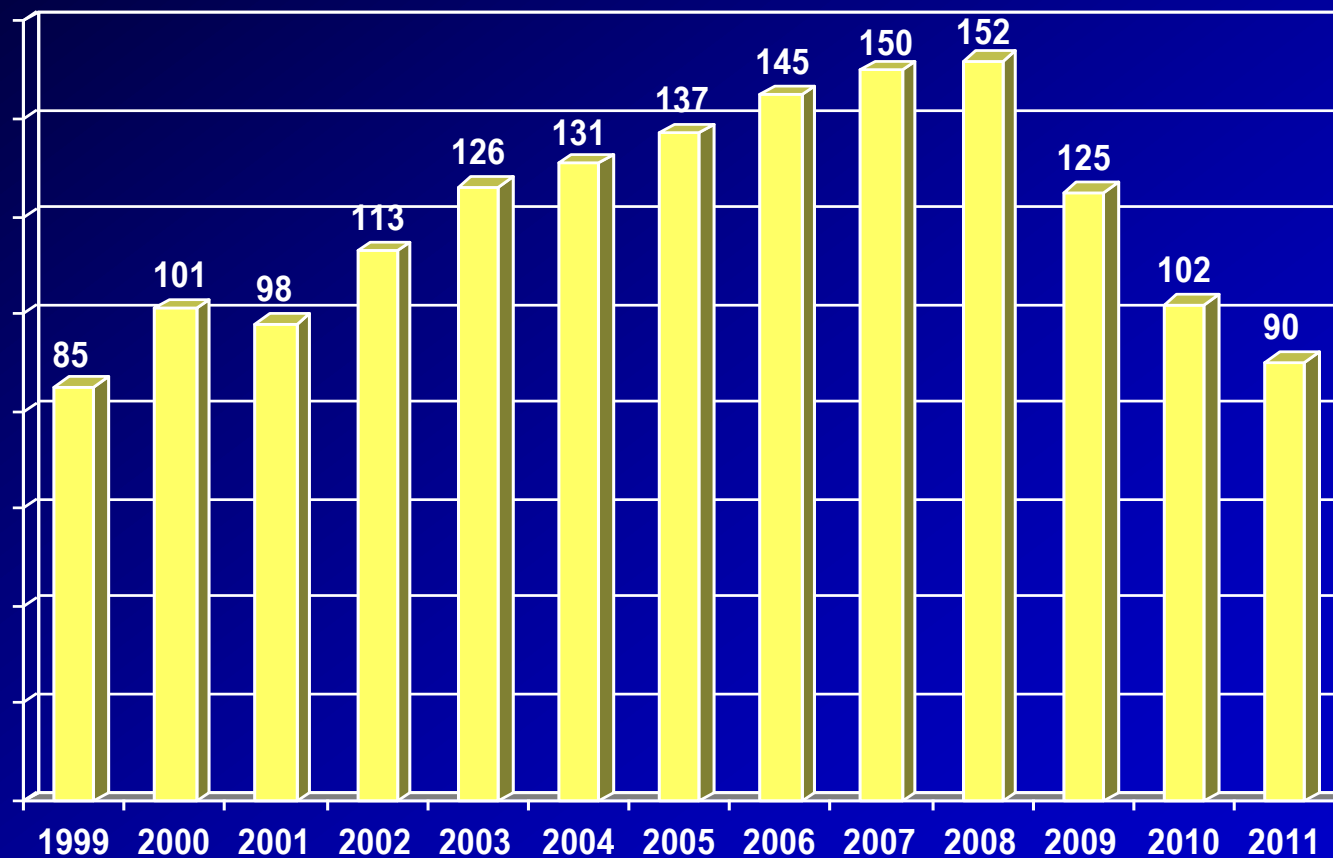

Общий доход (миллионы Евро)


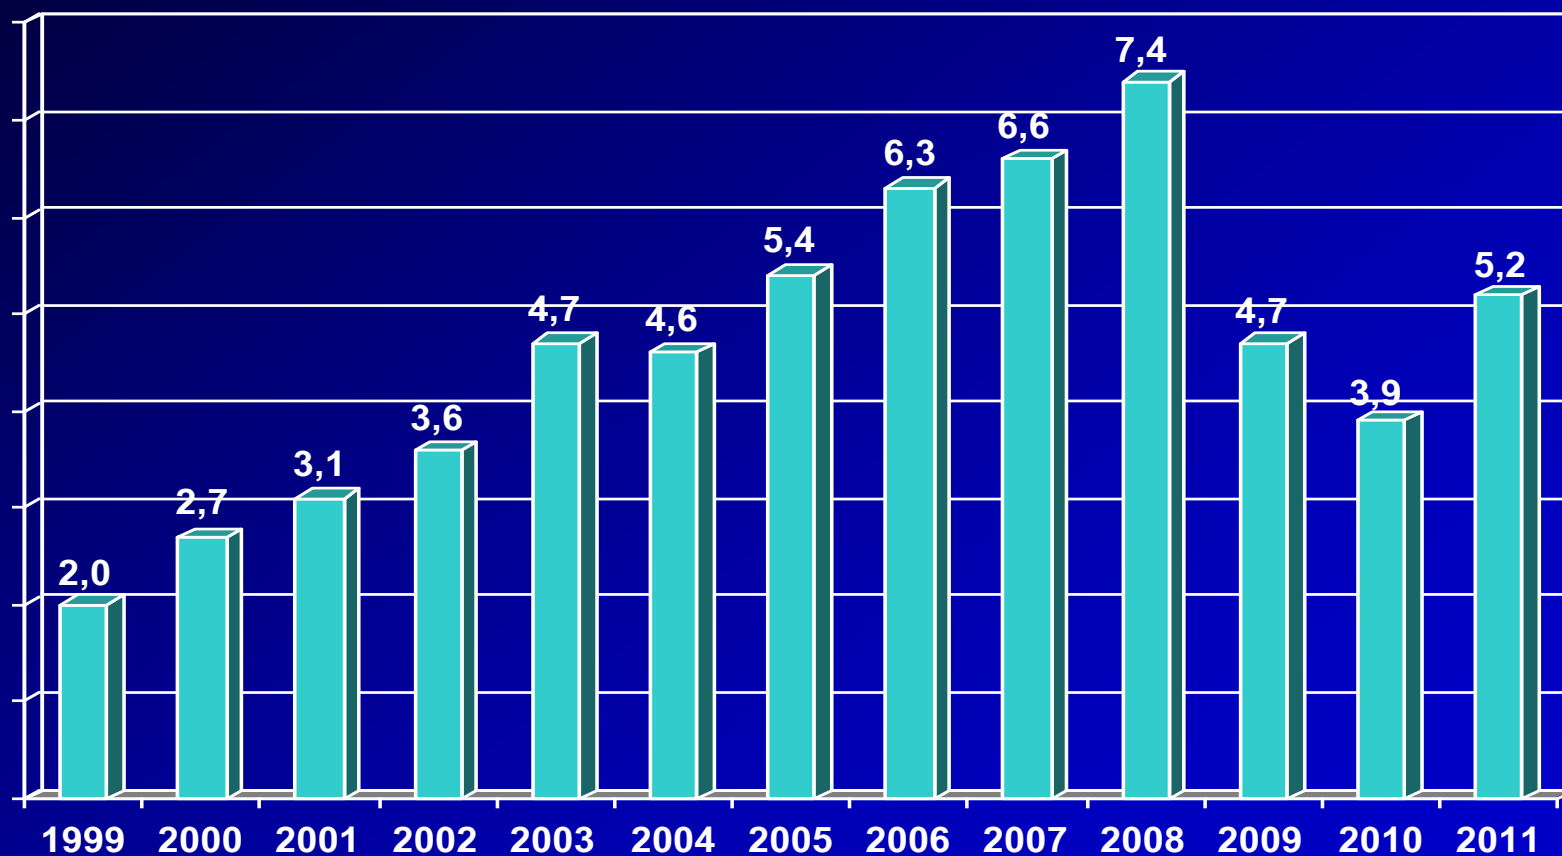


Система качества

EXMONT-Energo держит постоянно высокую уровень качества своей проектной документации и поставок, введением системы управления качеством для производства и ремонта в соответствии с стандартом CSN EN ISO 9001:2001.

Система охраны окружающей среды (ISO 14000:1997) была внедрена с 2004 года.

EXMONT-Energo a.s.

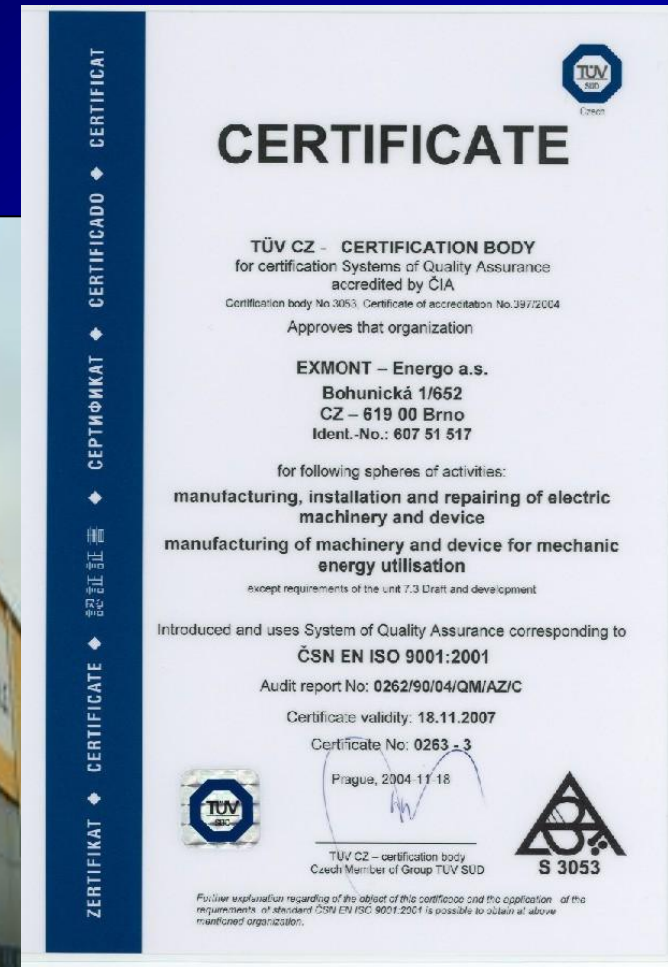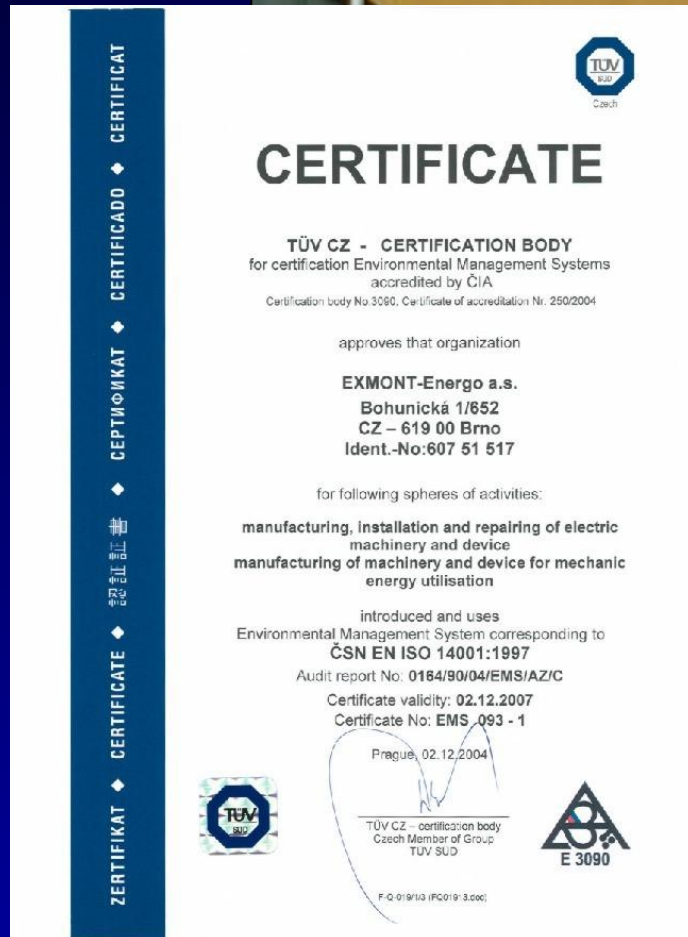

**Капитальный ремонт
генератора,
Гидроэлектростанция
Попона Лука, Болгария
(Реализация: 2003)**

EXMONT-Energo a.s.



Основные Данные:

Номинальное напряжение	10.5 кВ
Мощность:	12.25 МВатт
Электрический ток:	672 А
Номинальные обороты:	600 в минуту



**Капитальный ремонт
Гидроэлектростанция
Штванице, Чехия
(Релизация: 2003)**



Основные Данные:

Номинальное напряжение :	6.3 кВ
Мощность :	1 890 кВт
Электрический ток :	192/141 А
Номинальные обороты :	107,2 в минуту



**Специальный электродвигатель
для оборудования шахты
Таниенте, Чили,
Сотрудничество с Siemens AG
(Реализация: 2002-2003)**



Основные Данные :

Номинальное напряжение :	4 кВ
Мощность::	17 000 кВт




Асинхронный Электрический Двигатель, Электростанция Почерады, Чехия (Реализация: 2002)

EXMONT - *Energo a.s.*



Основные Данные :

Номинальное напряжение :	6 кВ
Мощность :	2 500 кВт
Номинальные обороты :	495 в минуту



**6 штук Асинхронных
Электродвигателей,
Fast Trading, Египет
(Реализация: 2007)**

Основные Данные

Номинальное напряжение : 11 kВ
Мощность : 800 кВт
Номинальные обороты : 750 мин

**3 штуки Асинхронных
Электродвигателей,
Egyptian Sugar, Египет
(Реализация: 2007-2008)**

Основные Данные

Номинальное напряжение : 6 kВ
Мощность : 700 кВт
Номинальные обороты : 495 мин

**5 штук Асинхронных
Электродвигателей,
Типа ДВМ-563-02Н60, Tal Adas,
Сирия
(Реализация: 2008)**

Основные Данные

Номинальное напряжение : 6 kВ
Мощность : 1 600 кВт
Номинальные обороты : 3 000 мин



Асинхронные Электрические Двигатели

SIGMA Lutin

Производство асинхронного коротко замкнутого двигателя

Тип: AMH5-630-02N60

1700 кВт, 6 кВ, 2980 оборотов



SWCC, Kingdom of Saudi Arabia

Производство асинхронного коротко замкнутого двигателя



Тип: AMV6-710-10N132

870 кВт, 13,2 кВ, 60 Герц, 710 оборотов

Сертификация для Оборудования АЭС Реконструкции & Поставки

EXMONT - Energo a.s.

EXMONT-Energo получил от Шкоды ЙС сертификат на поставки и реконструкции оборудования для АЭС в соответствии в классами безопасности БТ-1, БТ-2 и БТ-3 определенными чешским Госатомнадзором (SUJB) в Положении № 132/2008.

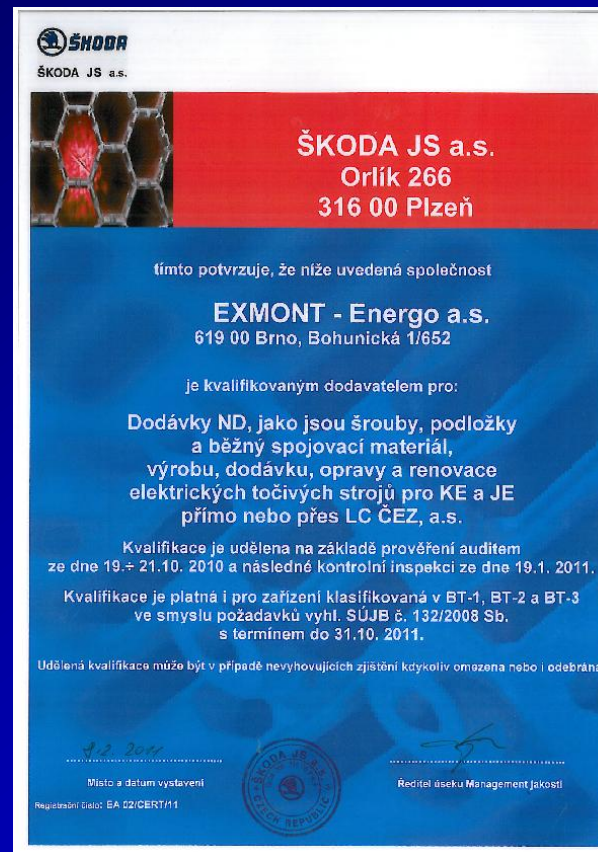

АЭС Темелин

Производство асинхронного короткозамкнутого двигателя

Тип: AMH-400-02N60

420 кВт, 6 кВ, 2980 оборотов




АЭС Темелин

Ремонт ротора генератора дизеля

Тип: GYD10j-7900-6,3/50

6300 кВт, 6 кВ, 600 оборотов



АЭС Темелин

Капитальный ремонт ротора
двигателя ГЦН

Тип: VAZ215/109-6

8000 кВт, 990 оборотов




АЭС Темелин

Производство асинхронного
коротко замкнутого двигателя

Тип: АМН-500-02N60

800 кВт, 6 кВ, 2980 оборотов



АЭС Козлодуй

Капитальный ремонт
ротора двигателя ГЦН

Тип: VAZ215/109-6

8000 кВт, 990 оборотов



АЭС Темелин

Капитальный ремонт
двигателя

Тип: 4AZMA-800/6000

800 кВт 2980 оборотов

**Синхронный Генератор,
ГЭС Патикари, Индия**
В сотрудничестве с ŠKD Blansko a.s.
(Реализация: 2007)

EXMONT-Energo a.s.



Основные Данные :

Номинальное напряжение: 11 кВ

Мощность : 8 000 кВт

Номинальные обороты: 500 мин

